


Geräteverdrahtungsplan


Wiring diagrams

Schémas des connexions

Not-Halt

 Notenschalter
 prüfen
 (Schlüsseltaster)

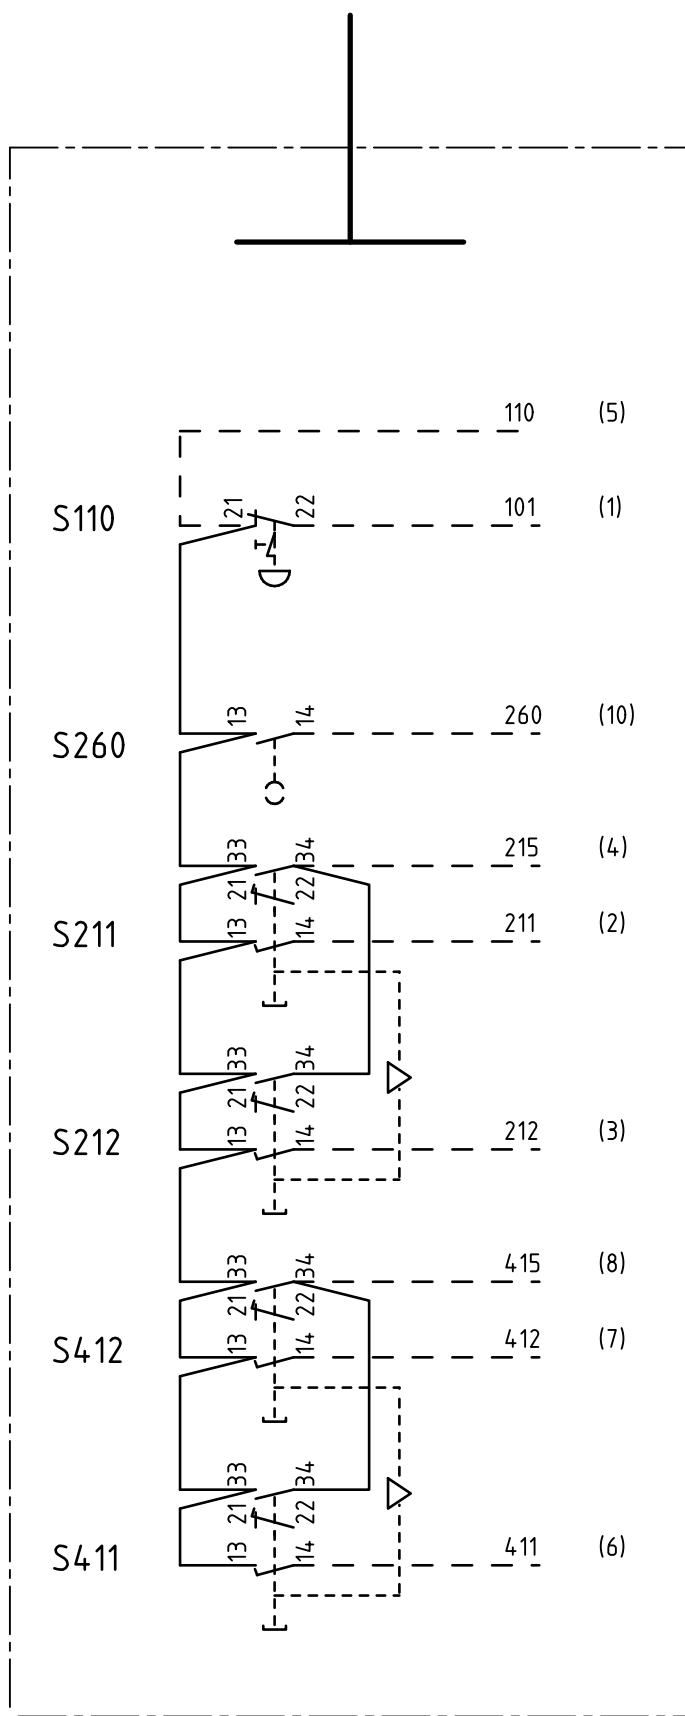

Option:

 Not-Halt mit Schloss

Änderungsdatum: 08.07.10 Bertenrath

	Datum	Name
Bearb.	05.06.02	Stadtm.
Gepr.	06.06.02	Nic.
Freig.	10.06.02	Ripsam
Druck	09.07.2010	

Copyright according to
 DIN ISO
 16016



Steuergerät STH 1206-021
 Sach-Nr.: 17 398 31 20 0

Auftr.Nr.

Fabr.Nr.

=

+

17 398 31 89 0

Blatt: 1

von: 1