


Geräteverdrahtungsplan

Wiring diagrams

Schémas des connexions

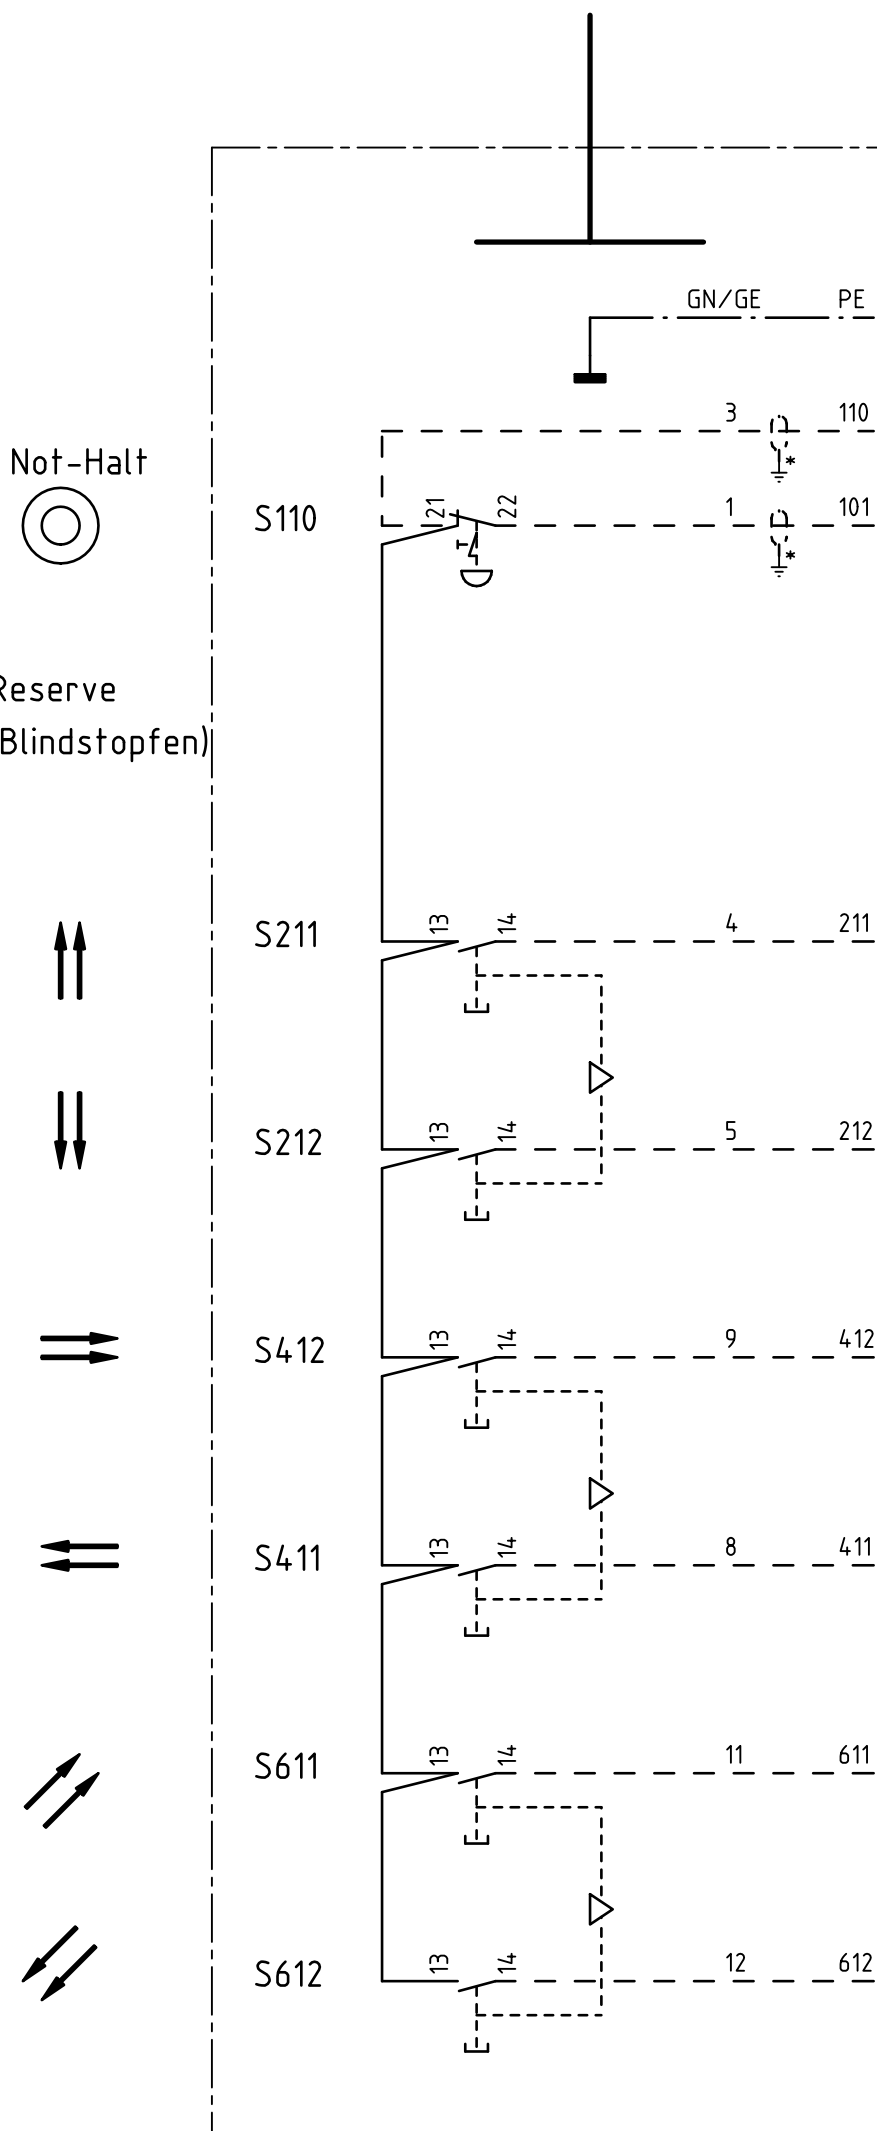

Not-Halt



Reserve
(Blindstopfen)



Option:
Not-Halt mit Schloss

* Anschluss an PE
im Stecker oder
in der Steuerung

* connection to PE
in plug or in controls

Änderungsdatum: 08.07.10 Bertenrath

	Datum	Name
Bearb.	09.07.03	Bert.
Gepr.	09.07.03	Nic.
Freig.	09.07.03	Nic.
Druck	09.07.2010	

Copyright
according to
DIN ISO
16016

STAHL
CraneSystems

Steuergerät STH 1302-009
Sach-Nr.: 10 037 870

Auftr.Nr.

Fabr.Nr.

=
+
17 398 51 89 0

Blatt: 1
von: 1