






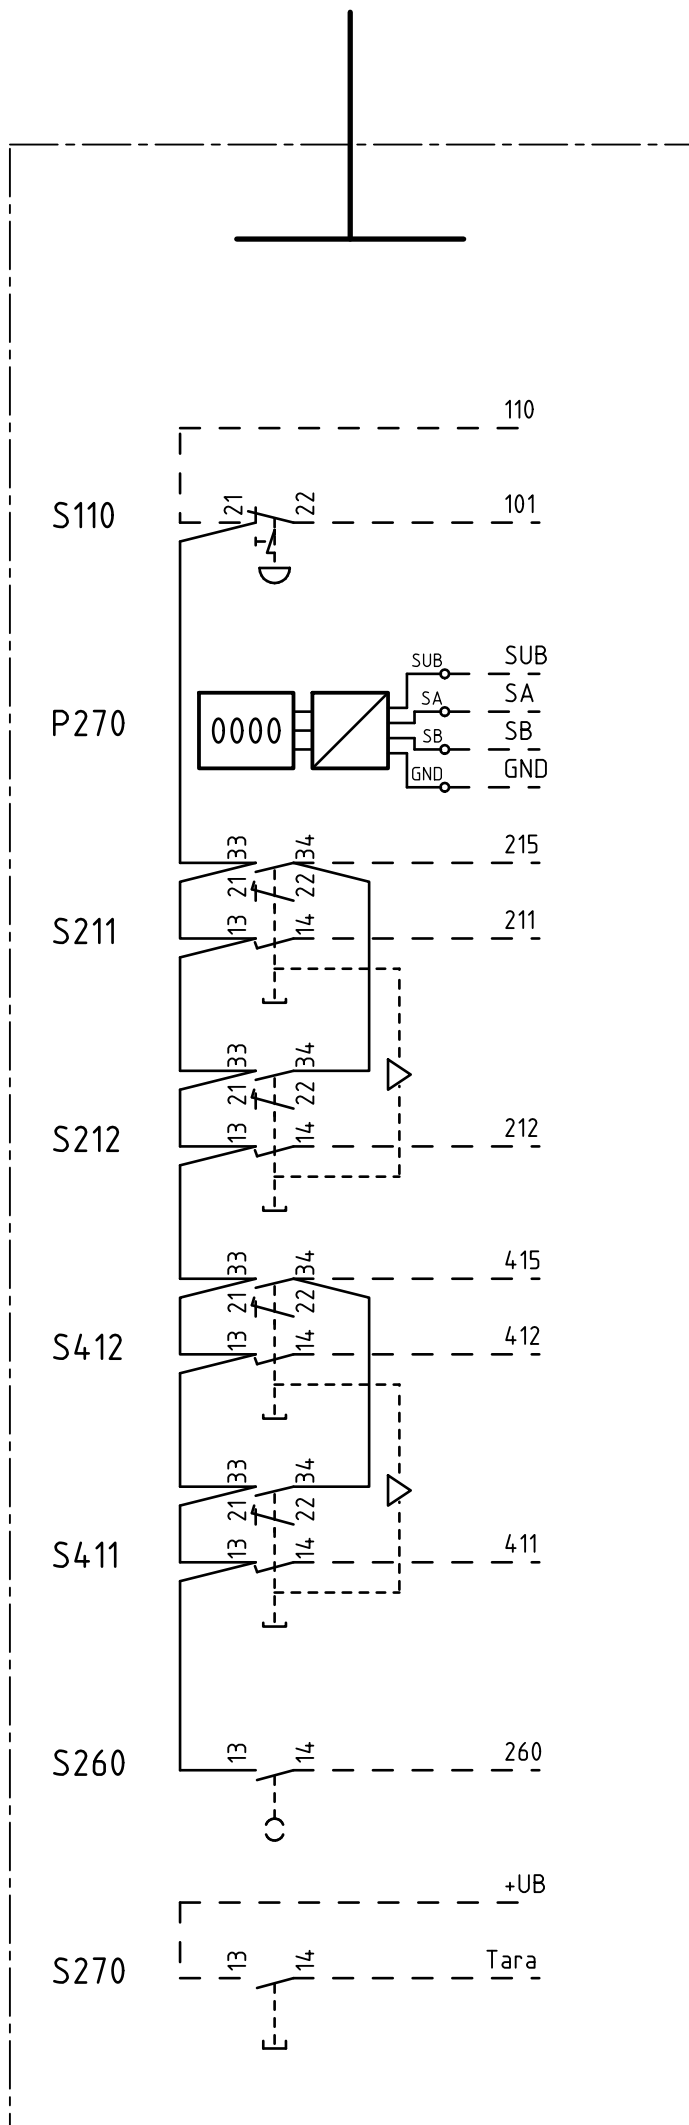


Geräteverdrahtungsplan


Wiring diagrams

Schémas des connexions

- Not-Halt

- Lastanzeige

- 
- 
- 
- Notendschalter prüfen
(Schlüsseltaster)

- Tara





Option:
Not-Halt mit Schloss



Änderungsdatum: 08.07.10 Bertenrath

	Datum	Name
Bearb.	06.12.04	Bert.
Gepr.	06.12.04	Kugler
Freig.	06.12.04	Bert.
Druck	09.07.2010	

Copyright according to
DIN ISO
16016



Steuergerät STH 1246-099
Sach-Nr.: 17 398 51 20 0

Auftr.Nr. Fabr.Nr.

=	
+	
17 398 52 89 0	Blatt: 1 von: 1