

# Geräteverdrahtungsplan

## Wiring diagrams

### Schémas des connexions

Not-Halt



Lastanzeige




Notenschalter  
prüfen  
(Schlüsseltaster)

Tara

Reserve  
(Blindstopfen)

Reserve  
(Blindstopfen)

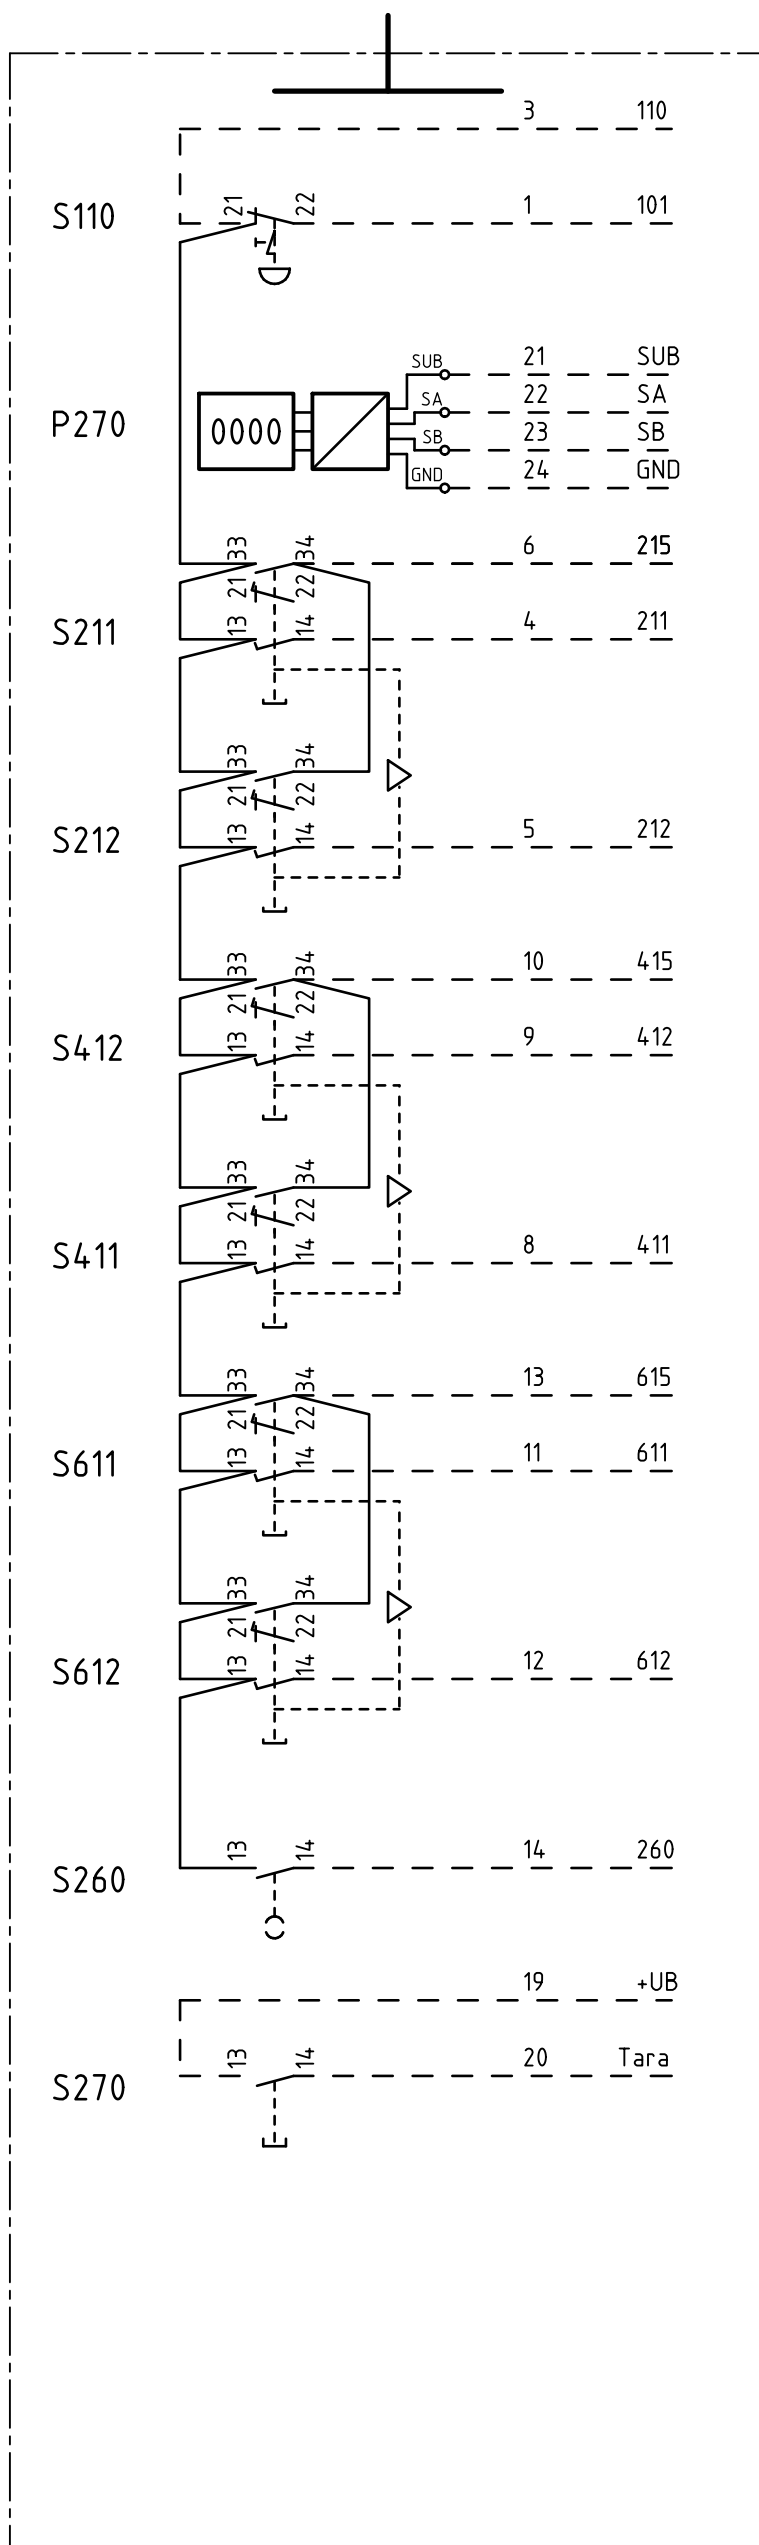

Option:

Not-Halt mit Schloss



Änderungsdatum: 08.07.10 Bertennrath

	Datum	Name
Bearb.	14.01.05	Bert.
Gepr.	14.01.05	Kugler
Freig.	14.01.05	Bert.
Druck	09.07.2010	

Copyright  
according to  
DIN ISO  
16016



Steuergerät STH 1346-099  
Sach-Nr.: 17 390 58 20 0

Auftr.Nr.

Fabr.Nr.

=  
+  
17 398 59 89 0

Blatt: 1  
von: 1