


# Geräteverdrahtungsplan

## Wiring diagrams

### Schémas des connexions

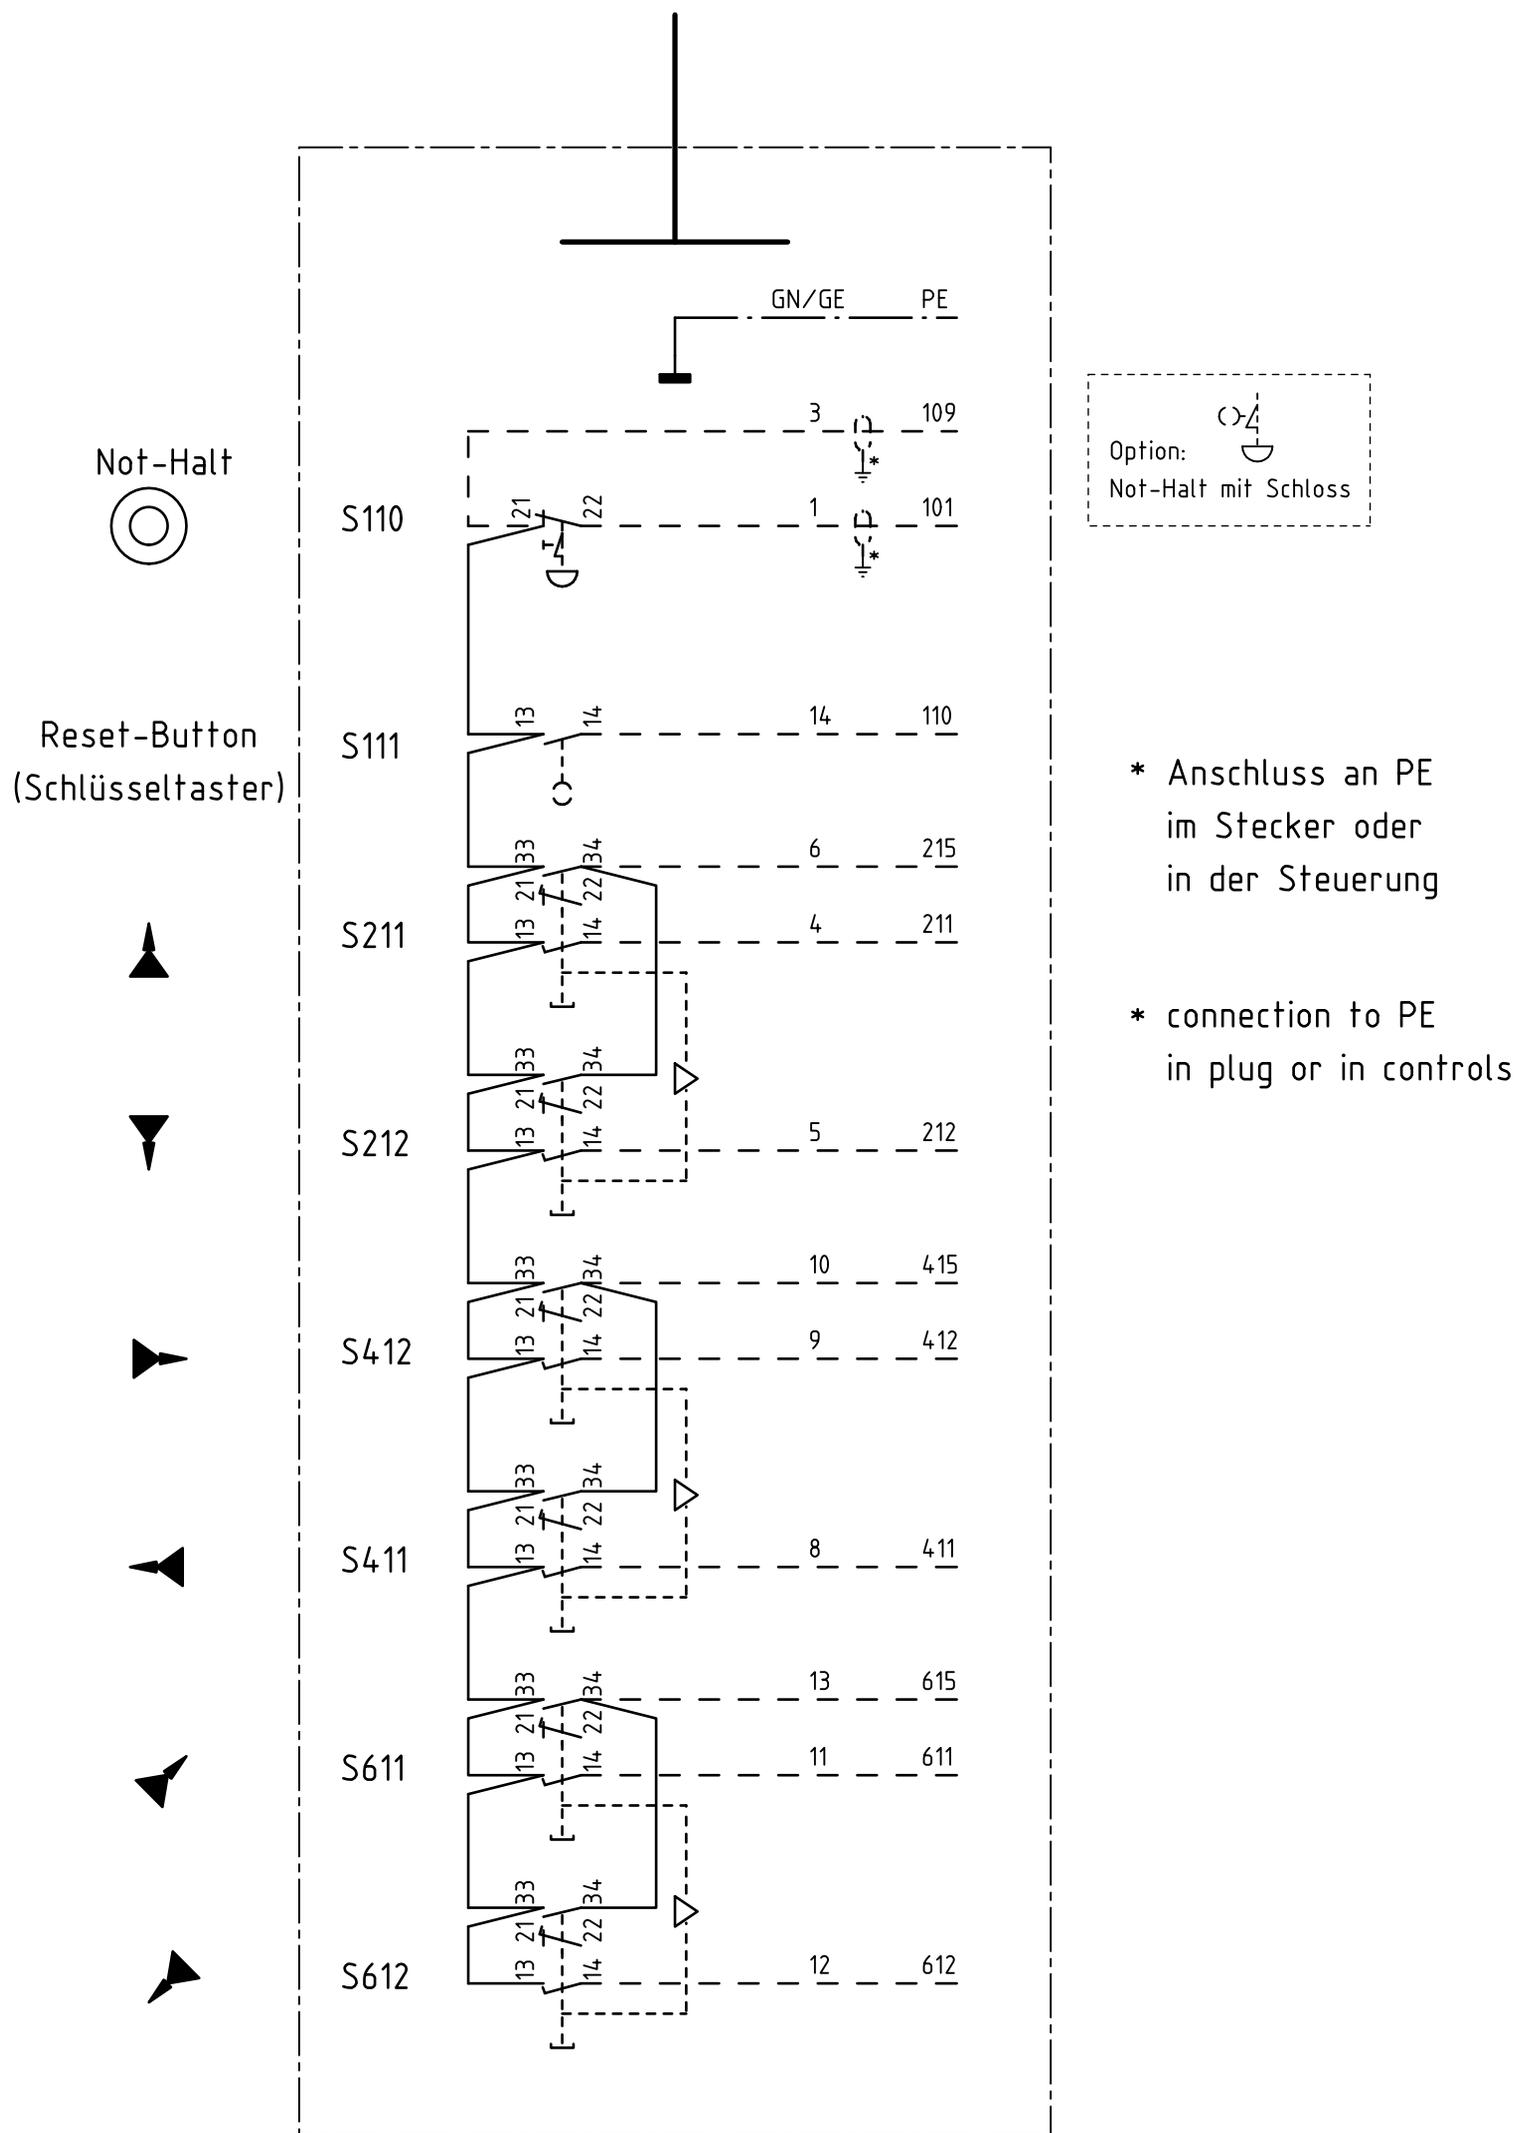

Not-Halt



Reset-Button  
(Schlüsseltaster)



Option:  
Not-Halt mit Schloss

\* Anschluss an PE  
im Stecker oder  
in der Steuerung

\* connection to PE  
in plug or in controls

	Datum	Name
Bearb.	29.04.08	Huhnd.
Gepr.	29.04.08	Wulff
Freig.	29.04.08	Huhnd.
Druck	29.04.08	

Schutzver-  
merk nach  
DIN 34  
beachten



Steuergerät STH 1382-022

Auftr.Nr.

Fabr.Nr.

=

+

17 398 62 89 0

04

Blatt: 1

von: 1